


冷暖房機器

冷暖房機器取付注意点

セパレート取付参考図

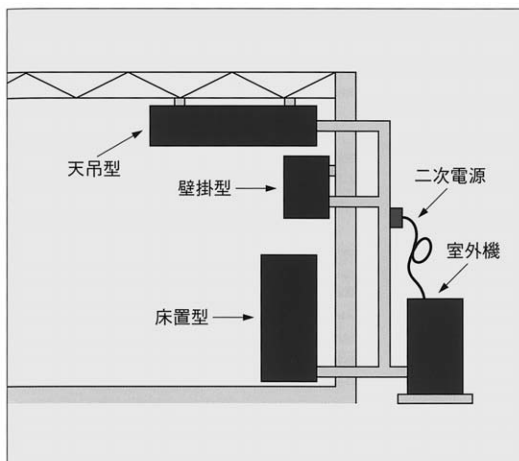

〈電気工事における注意事項〉

- 必ずクーラー及びエアコン専用回路として御用意ください。
- カタログ記載の「容量」参照のうえ、取付工事前日までに電気工事を完了してください。
(完了していないと試運転ができませんので必ず完了していただくよう、お願いします。)
- エアコン撤去時にも電源確保をお願いします。
(室外機に冷媒を格納するポンプダウンを行なう為。)

〈機器設置条件〉

- エアフィルター汚れは故障の原因となりますので、掃除は2週間に1度は必ず行ってください。
- 室外機の設置場所は風通しの良い場所を選んでください。

クーラー（冷房専用）

冷房用 50Hz/60Hz						
タイプ	馬力	電流	プレハブ適室	能力 KW	消費電力 KW	運転電流 A
セパレート型 壁掛	1馬力	単相 100V	3~4坪	2.5	0.905	9.9
	1.5馬力	単相 200V	4~6坪	3.6/4.0	1.19/1.44	6.8/7.5
	2馬力	単相 200V	6~8坪	4.5/5.0	1.98/2.38	11.3/12.1
パッケージ型 床置	3馬力	三相 200V	10~15坪	7.1/8.0	2.62/3.03	8.6/9.7
	4馬力	三相 200V	15~20坪	10.0/11.2	3.39/4.1	11.1/13.0
	5馬力	三相 200V	20~25坪	12.5/14.0	4.24/5.1	13.9/16.2
	7.5馬力	三相 200V	30~35坪	18.0/20.0	6.88/8.45	23.1/26.0
	10馬力	三相 200V	40~45坪	25.0/28.0	9.38/11.4	30.0/34.4

エアコン（冷暖房用）

冷暖兼用 50Hz/60Hz（暖房時値）						
タイプ	馬力	電流	プレハブ適室	能力 KW	消費電力 KW	運転電流 A
セパレート型 壁掛	1馬力	単相 100V	3~4坪	2.5	0.925	10.8
	1.5馬力	単相 200V	4~6坪	4.5/5.0	1.42/1.8	8.3/9.2
	2馬力	単相 200V	6~8坪	5.0/5.6	1.67/2.09	9.7/10.8
パッケージ型 床置	3馬力	三相 200V	10~15坪	8.0/9.0	2.79/3.4	9.2/10.8
	4馬力	三相 200V	15~20坪	11.2/12.5	3.72/4.73	12.2/15.0
	5馬力	三相 200V	20~25坪	14.0/16.0	4.7/5.88	15.4/18.6
	7.5馬力	三相 200V	30~35坪	20.0/22.4	12.8/14.4	38.1/42.0
	10馬力	三相 200V	40~45坪	28.0/31.5	16.8/18.9	50.2/55.7